

Mante Kortador de Karni Kurmersial Siguru



Bu sabe ma...?


Kortador di karni ki ta uzadu normalmenti na istabelesimentu di benda a ritalhu y di sirvisus alimentar pa korta karni, keju y prudutus pode torna difisil di linpa y di ijieniza dretu dipôs di un períudu di utilizason. Sen linpeza y ijienizason dretu di tudu superfisi di kortador di karni pode kontamina alimentus y kausa duénsas ô morti.

- Kes surtus risenti di duénsa di orijen alimentar asociadu ku akumulason di réstu di alimentus y mikroorganismus ki ta kauza duénsa na kortador di karni ki é difisil di linpa y di ijieniza.
- Surji surtus di duénsa gravi y internamentus.
- Txeu kustura entri partis di ligason y kes konponentis di un kortador di karni tipiku é seladus ku produktu di sela junta. Es juntas pode disgasta, straga ô sai ku rizultadu di uzu pizadú y di prosésu di linpeza ki kes kortador di karni ta submetidu. Sima es selas y juntas ta straga, pode kria ispasu undi ki ta fika kes réstu y umidadi, ki pode leba pa árias ki pode ka ser linpadu y ijienizadu di forma adekuadu na kes linpeza normal.

Árias problematiku di kortador di karni ki é difisil di linpa


SETA TA PONTA PA ÁRIAS FUNDAMENTAL DI PRIKUPASON

Monitoriza ku kuidadu kes árias pa pode diteta kalker ratxadura, pesa kebradu ô fora di lugar.

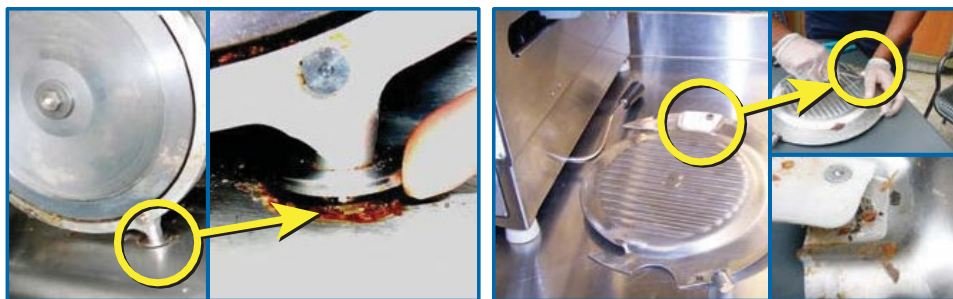

Akumulason di réstu di alimentu na montajen di anel di proteson.

Akumulason di réstu di alimentu dentu di proteson di lamina na kel pesa di plástiku branku.

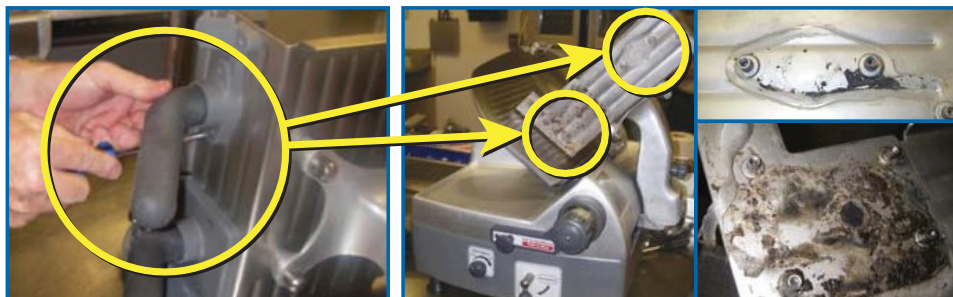

Kes superfisi baxu di alsa di kortador pode akumula sujidadí y réstu di alimentus y ta meste di monitorizason pa ivita akumulason.

Kuze ki BU pode faze

LINPA y IJENIZA kes kortadores konformi instruson di frabrika peluménus un bês di kuartu en kuartu óra, pa ivita krisimentu di baktéria ki ta kuaza duénsas.

- Mante kes instruson fiksadu pertu di lokal di kortador y sigi-l a riska.
- Linpa kortador di forma sinplis ka ta tra kes réstu vizivel ka ta substitui linpeza y ijienizason konplétu di kel ekipamentu.

Izamina regularmenti stadu di kusturas, selas, y juntas pa konfirma integridadi di kes selas timentu kortador sta montadu y antis di dismantadu pa linpeza y ijienizason.

- Verifika kes árias di difisil asésu undi ki pode sta akumuladu alimentus y líkidu.

Si un sela ô junta sta kebradu, en falta, soltu, ku difeitu ô ka sta ta dizenpenha se funson, tra kortador imediatamenti di sirvisu y kontakta fabrikanti di kortador pa konpu ô substitui.

- Tudú riparson debe ser fetu pa ripresentanti autorizadu pa faze sirvisu ô utiliza kit di riparason orijinal ki bem di fabrika.

Manda faze manutenson profisional di kortador di karni di akordu ku oráriu rikumendadu pa fabrikanti.

- Garanti ma manutenson ta inklui izami di tudu junson y ki ta substituidu tudu selas y juntas.
- Un manutenson kuretu pode iziji pa konponentis tradu y dipôs torna podu ku riaplikason di vedantis ô juntas.